



Høland og Setskog Elverk SA

Anleggsbidrag i Høland og Setskog Elverk nett (HSEV)

For å dekke investeringskostnader som oppstår ved tilknytning av nye kunder til nettet, eller når eksisterende kunder ønsker økt kapasitet krever HSEV inn anleggsbidrag.

Det bærende prinsipp bak beregning av anleggsbidrag skal være at kunden skal stå ovenfor et kostnadsestimat som gir samfunnsøkonomisk riktig utbygging og bruk av nettet.

Når det kreves anleggsbidrag skal kunde/utbygger alltid varsles på forhånd og vanligvis gjennom forhåndsmeldingen fra installatøren, og det skal utarbeides et grovt kostnadsestimat.

Det er de faktiske kostnader som skal ligge til grunn for anleggsbidraget, derfor må endelig anleggsbidrag etterberegnes og korrigeres når alle faktiske kostnader er kjent. HSEV kan kreve inn maksimalt 15% overskridelser i forhold til estimat i avtale. Dersom overskridelsen skyldes forhold på kundens side kan HSEV kreve inn mer enn 15% overskridelser i forhold til estimat i avtale.

Fordelingsprinsipper.

Hele anleggskostnaden for kundenære nettanlegg som kunden er, og kan forventes å forbli enbruger av, skal inngå i beregningen av anleggsbidraget. Dette gjelder også dersom standardstørrelser på komponenter som gjør at nettanleggene har overkapasitet i forhold til kundens behov. Dette forutsetter imidlertid at det benyttes minste tilgjengelig standardstørrelse for å dekke kundens behov.

Når et eksisterende kabelskap må skiftes til et større, dekker HSEV et beløp tilsvarende den nytteverdien HSEV oppnår med utsatt reinvestering av eksisterende kabelskap. Det utføres en nåverdiberegning ut fra alderen på kabelskapet som skal skiftes. Beløpet tilsvarende den nytteverdien HSEV oppnår trekkes fra på anleggsbidraget.

Feltutbygging. (Bolig-, Hyttefelt og Blokkbebyggelse)

Ved feltutbygging ønsker HSEV hele tiden å forholde seg til utbygger. Feltutbyggere for bolig- og hyttefelt blir presentert et anleggsbidrag lik anleggskostnaden for sin andel av fellesanlegget. Med fellesanlegget menes høyspent anlegg, nettstasjon, lavspent matekabler, kabelfordelingsskap og stikkledning til tomtegrense. HSEV vurderer om det er sannsynlig at fellesanlegget kommer til å brukes av flere i løpet av de nærmeste 10 årene og dekker i så tilfelle anleggskostnaden for resterende andel fellesanlegg med ledig kapasitet.

Stikkledning fra tomtegrense til hvert enkelt hus/bolig regnes ikke som en del av fellesanlegget. I tilfeller der det er klart for bygging av hus/hytte, bør stikkledning legges helt fram til tilknytningspunkt og tas med som en del av fellesanlegget. Hver enkelt stikkledning som tilkommer i ettertid, behandles som et eget anlegg og det skal beregnes et anleggsbidrag for hvert slikt anlegg.

Avtale om anleggsbidrag

Det skal på forhånd inngås en avtale mellom kunde/utbygger og HSEV der begge parter forplikter seg til gitte økonomiske og tekniske forutsetninger. Avtalen vil også fungere som en formell bestilling av nytt anlegg/utvidelse av eksisterende anlegg.

Innbetaling av anleggsbidrag

Anleggsbidraget blir normalt fakturert etter at arbeidet er ferdigstilt, men HSEV forbeholder seg retten til å kreve inn hele eller deler av anleggsbidraget før anleggsarbeidene starter opp eller mens de pågår.


Hjemmelsgrunnlag

Praksis for å kreve inn anleggsbidrag, er regulert i Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffen av 1999(kontrollforskriften)

Klageadgang

Tilknytningsforutsetninger og priser kan påklages til NVE. Klage bør sendes innen 3 uker, jf. forvaltningsloven § 29. Forbrukerkunder kan i stedet velge å klage til Elklagenemnda. Du finner mer info om klageadgangen på våre nettsider hsevnett.no eller elklage.no

Saksgang

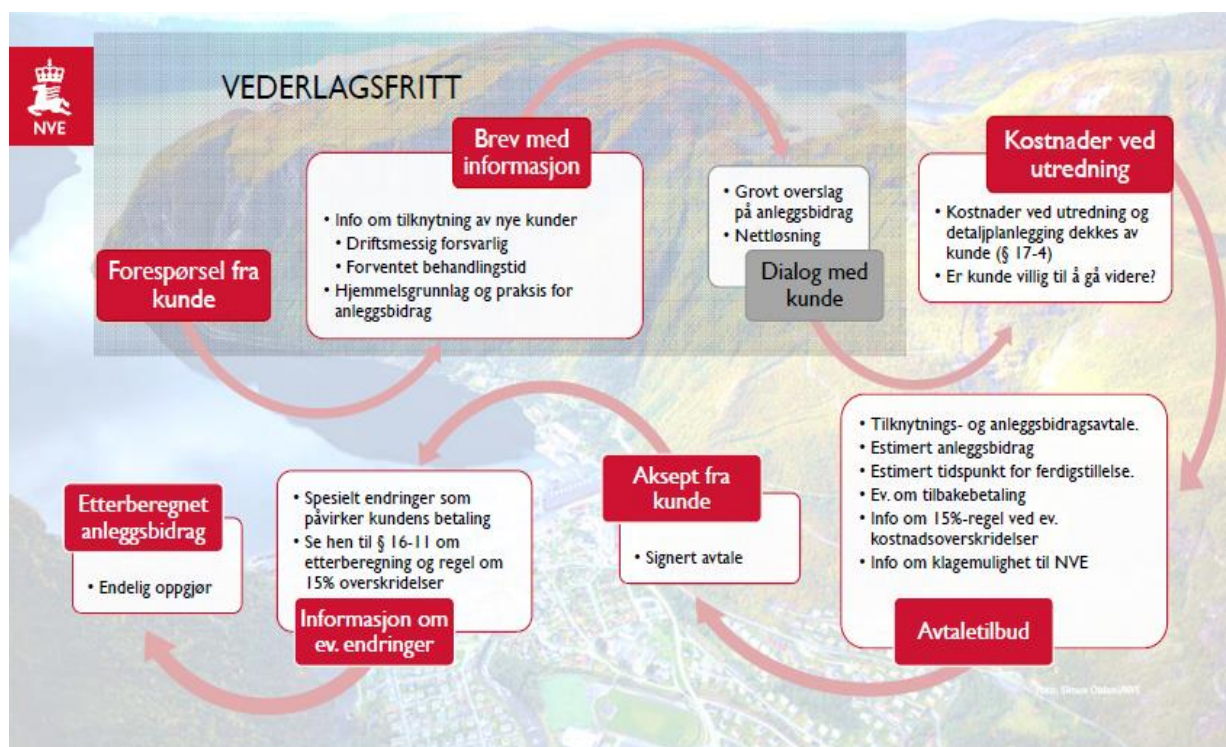

Løken 1.2.2019